

PLANTA DE UBICACION

PLACAS BANCO DE NIVEL
 PLACA DN1
 X=71228.628
 Y=211586.790
 Z=2.978
 PLACA DN2
 X=71407.623
 Y=211596.863
 Z=2.991

COLONIA PACIFICO



COLONIA LAS BRISAS

DARSENSA NORTE

SIMBOLOGIA

	MEDIDOR DE 1"
	MEDIDOR DE 3/4"
	MEDIDOR DE 4"
	V. LIBERADORA DE PRESION DE AIRE DE 1"
	VALVULA DE 4" COMPUERTA BRIDADA
	TUBERIA PAD EXTRUPACK 4"
	TOMA DE AGUA PARA EMBARCACIONES 2 1/2"

SECRETARIA DE MARINA

SSA DE MEXICO

LAGUNA TAPEXTLE

CANAL DE NAVEGACION

DARSENSA SUR

MAR ABIERTO

GRANELERA


TIMSA

OCUPA

REPARACION DE BARANDAL EN TORRE DE ENFILACION PEMEX EN MANZANILLO, COLIMA

NOTAS
 1) Todas las dimensiones y niveles están en metros
 2) Las Coordenadas de partida fueron tomadas de la Mojonera de NEQ No.119 Ubicada en la calle del Hospital Manzanillo con coordenadas:
 Este=574,856.302 m Norte=210,074.636 m
 Ligado a la ordena COL2 ubicado en Colima, Col. de la R.G.N.A. del INEGI encontrándose una diferencia de:
 E=0.002 m N=0.007 m
 INFORMACION GEODESICA
 Estación: WCS 84
 Proyección: UTM Zone 13 QM 105 W

TOMA PRINCIPAL C.A.P.D.A.M. - A.P.I. SAN PEDRITO

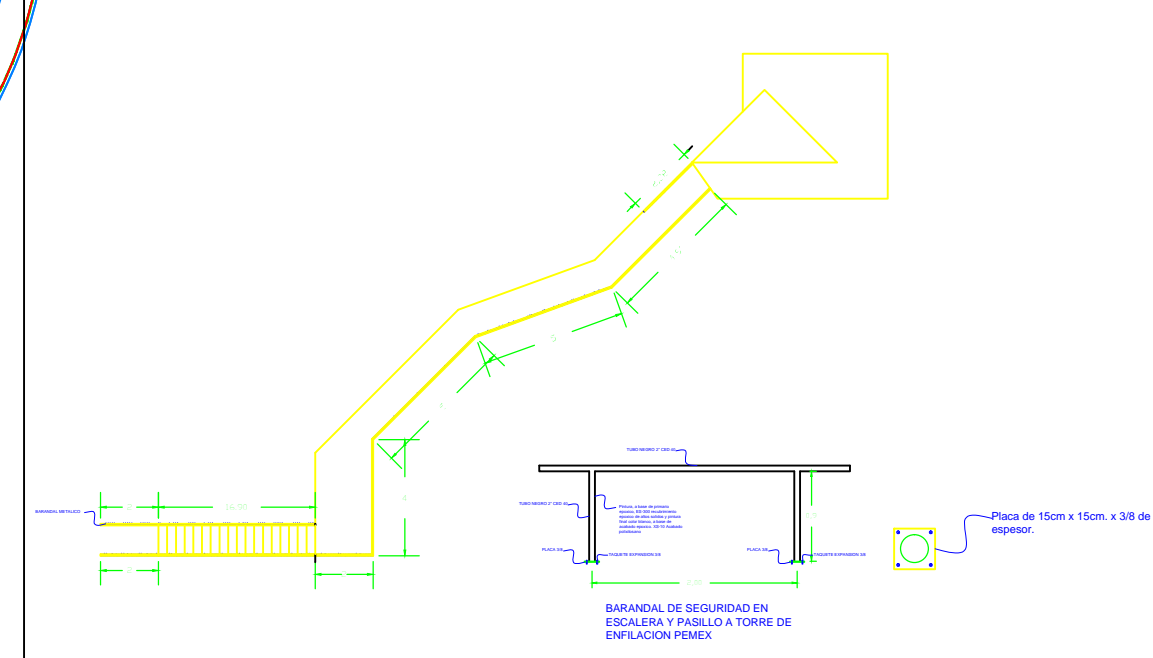

REVISIONES			
No.	FECHA	CONCEPTO	FIRMA

SCT SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
 COORDINACION GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

MANZANILLO ADMINISTRACION PORTUARIA Integral de Manzanillo S.A. de C.V.

PLANO DE REFERENCIA 1	FECHA DE ELABORACION 1

PLANO 1
 MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE DENTRO DEL PUERTO INTERIOR DE SAN PEDRITO Y REPARACION DE BANDA EN TORRE DE ENFILACION PEMEX, EN MANZANILLO, COLIMA.
 APIMAN-PL-48-01-13